

АО «Биотех»

404171, Россия, р.п. Светлый Яр, Волгоградской обл., ул. Студенческая, 8
 тел. (8442) 50-62-83, ф. 50-46-23, 50-45-97

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 76 от 14.03.2012

на кирпич керамический утолщенный, пустотелый, лицевой декоративный
 1,4 НФ по ГОСТ 530-2012

Условное обозначение: КР-л-пу (Д) 250 x 120 x 88/1,4 НФ/150/1,4/100/ ГОСТ 530-2012

Техническая характеристика: утолщенный с вертикальными отверстиями, изготовленный методом «жесткой» экструзии и ангобирования

Партия № 76/2/150

Кол-во отгруженных изделий _____ шт.

Дата отгрузки _____

Потребитель: _____


№ п/п	Наименование показателя	Нормативный показатель	Результат анализа
1.	Водопоглощение, %	не менее 6,0	<u>10,8</u>
2.	Масса, кг	не нормируется	<u>3,303</u>
3.	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	не более 370	Глина – 118,3 Супесь – 69,0
4.	Группа по теплотехнической эффективности	при классе средней плотности 1,4	Условно-эффективные
5.	Класс средней плотности	при средней плотности 1210 – 1400 кг/м ³	1,4
6.	Марка по морозостойкости F	не менее 50	100
7.	Пустотность, %	более 13	<u>33,3</u>
8.	Скорость начальной абсорбции воды, кг/(м ² ·мин)	не менее 0,10 и не более 3,00	<u>1,04</u>
9.	Марка прочности М	не менее 100	150

Заключение лаборатории:

кирпич соответствует КР-л-пу (Д) 250x120x88 /1,4 НФ/150/1,4/ 100/ ГОСТ 530-2012

Подпись представителя лаборатории _____

М.п. _____

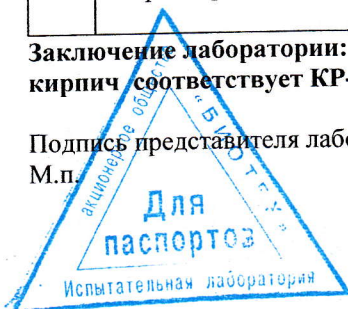

[Handwritten signature]